


Rothenbrunnquellen:
Mindestschüttung ca. 2 l/s
Maximalschüttung ca. 30 l/s

Reiteralmquelle:
Mindestschüttung ca. 3 l/s
Maximalschüttung ca. 5 l/s

Kösselquellen: ca.
Mindestschüttung ca. 18 l/s
Maximalschüttung ca. 100 l/s

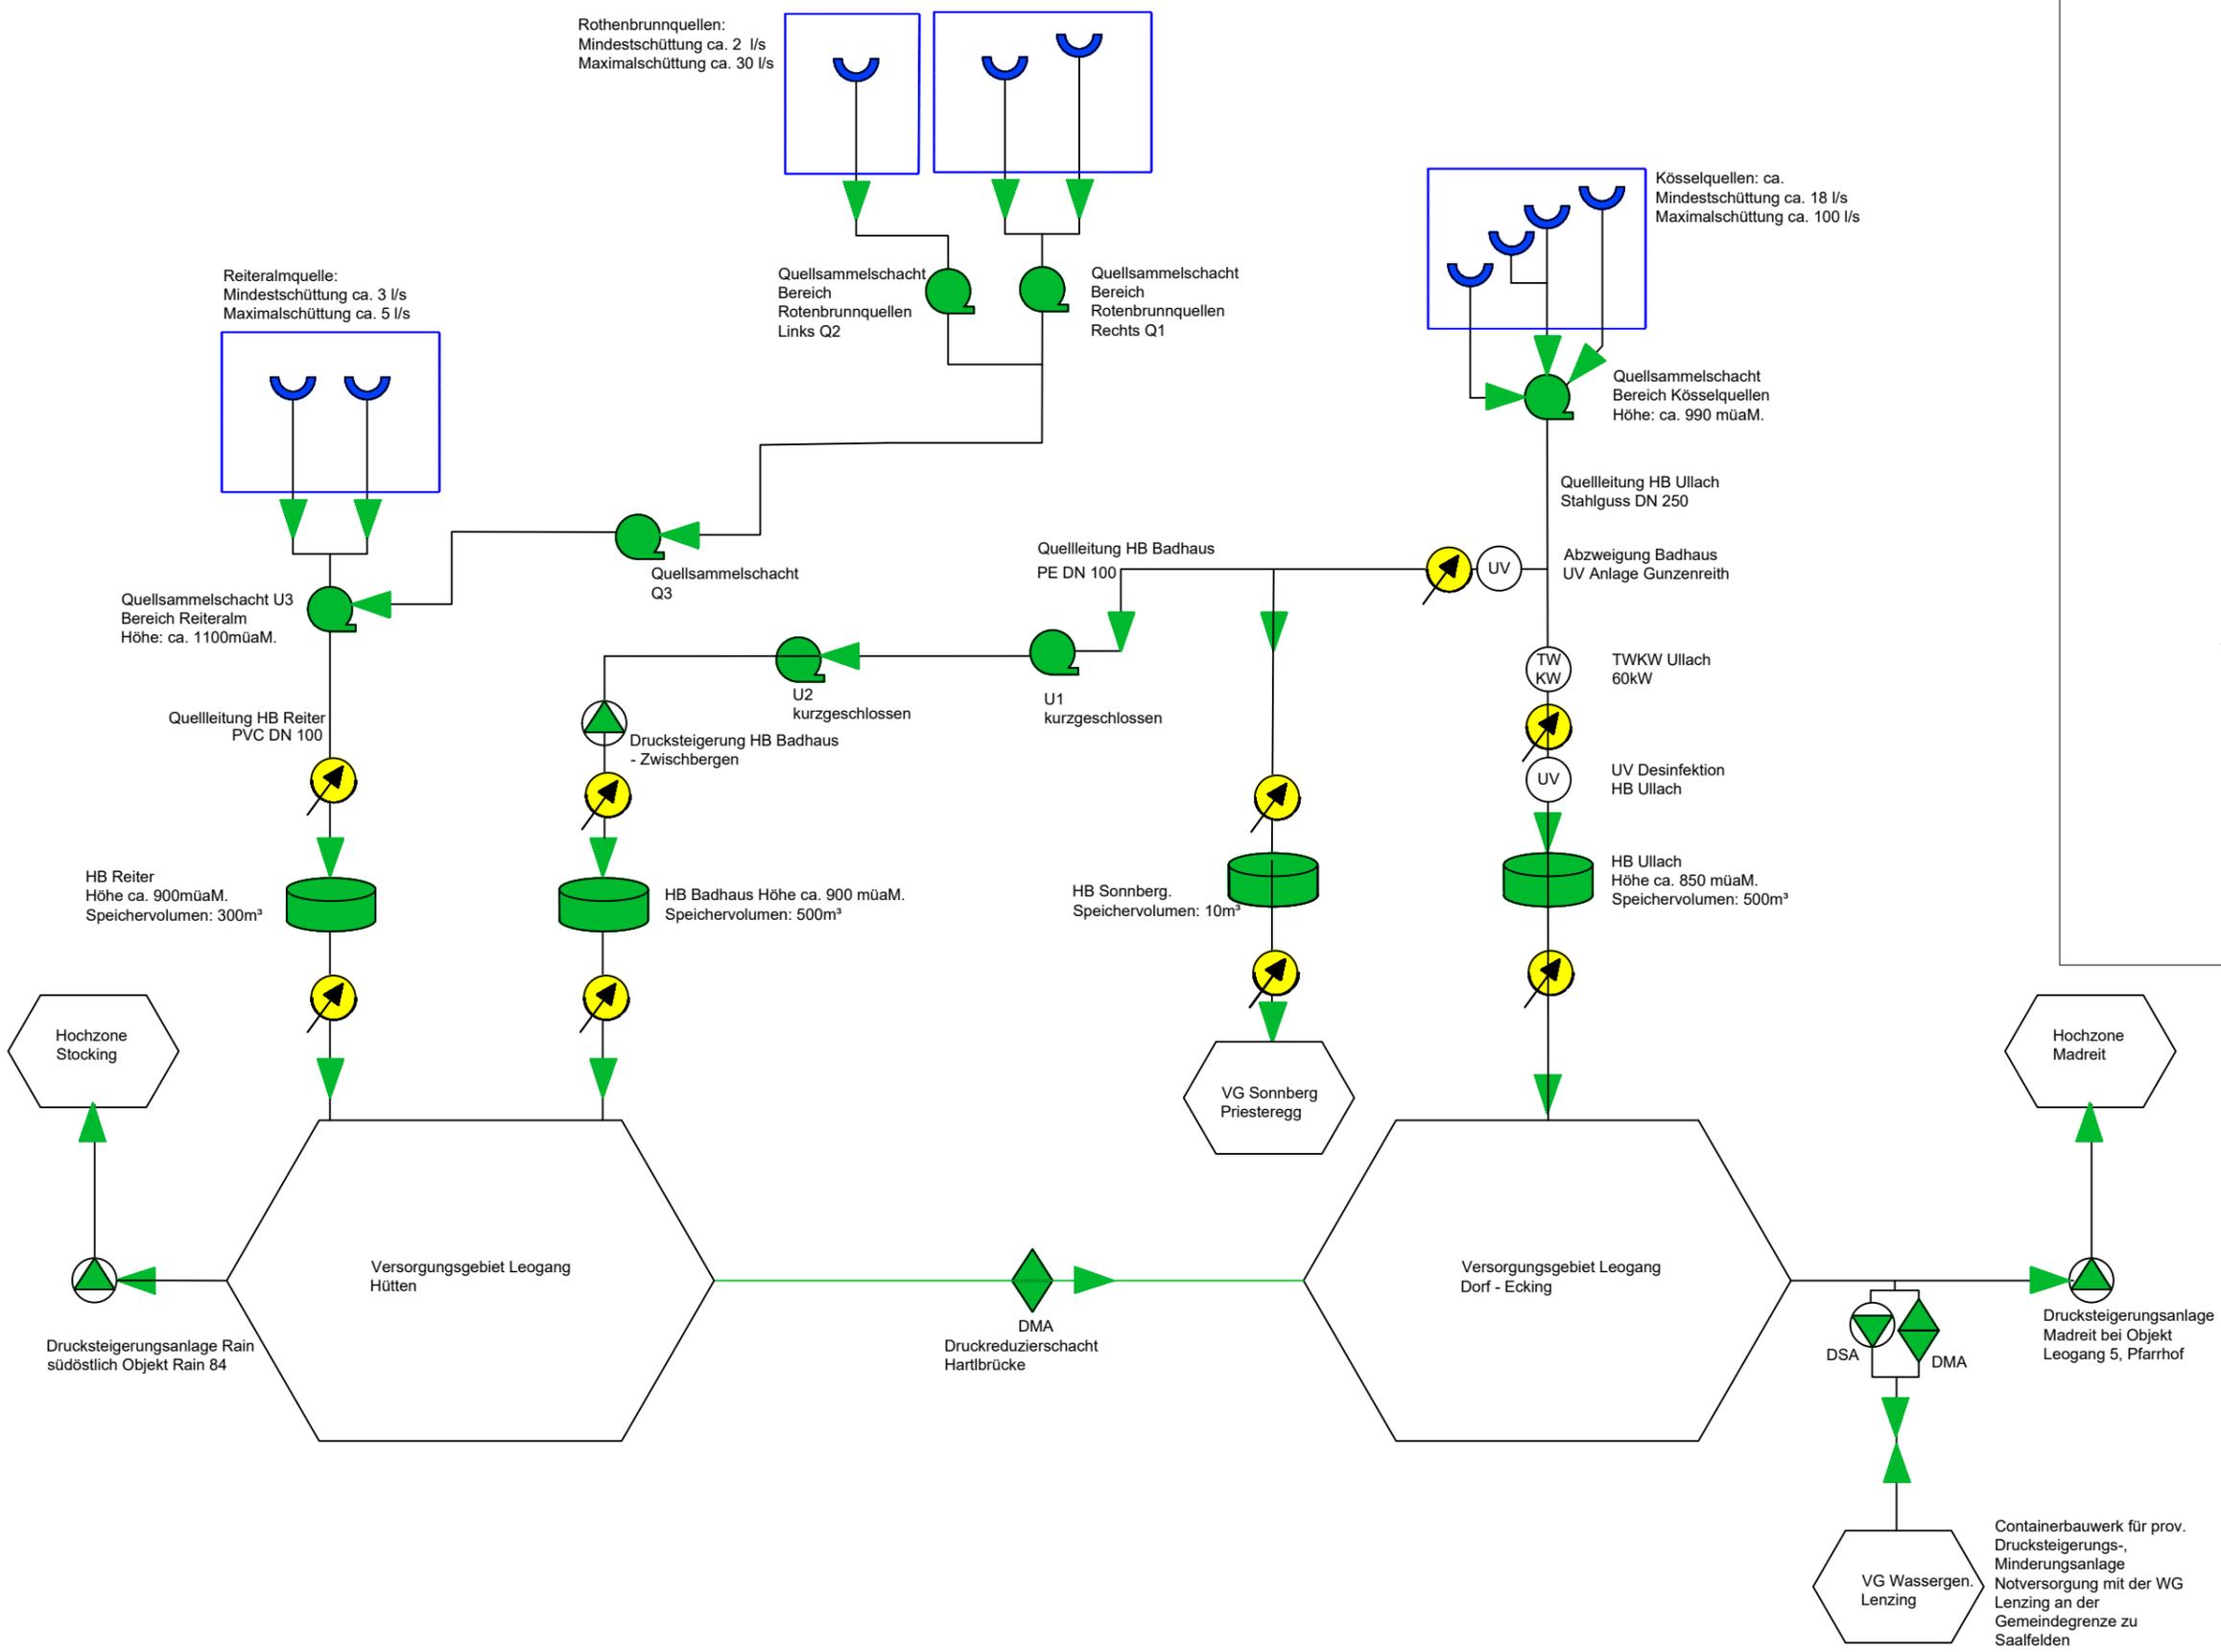

Legende:

- Quelle
- Schacht
- Hochbehälter
- Drucksteigerungsanlage
- Druckminderungsanlage
- Wassermähler
- TW-Kraftwerk (Turbine+Generator)
- UV- Desinfektion
- Versorgungsgebiet
- Schutzgebiet
- ausgeleitet
- Leitungsnetz

Schema

GEMEINDE LEOGANG
5771 LEOGANG, NR. 4, ÖSTERREICH

Telefon +43 (0) 6583 / 8223
Telefax +43 (0) 6583 / 8223-83
e-Mail info@leogang.at



www.LEOGANG.AT

Projekt/ Vorhaben:
Trinkwasserversorgung der Gemeinde Leogag
Ergänzung durch Projekt Kösselquellen 2020

gez.: TR 06.06.2023